


線路近接工事で事前に IGR と協議を必要とする範囲

電線から2m以内に近接すると、誘導電流により感電する恐れがあります。
※停電作業が必要

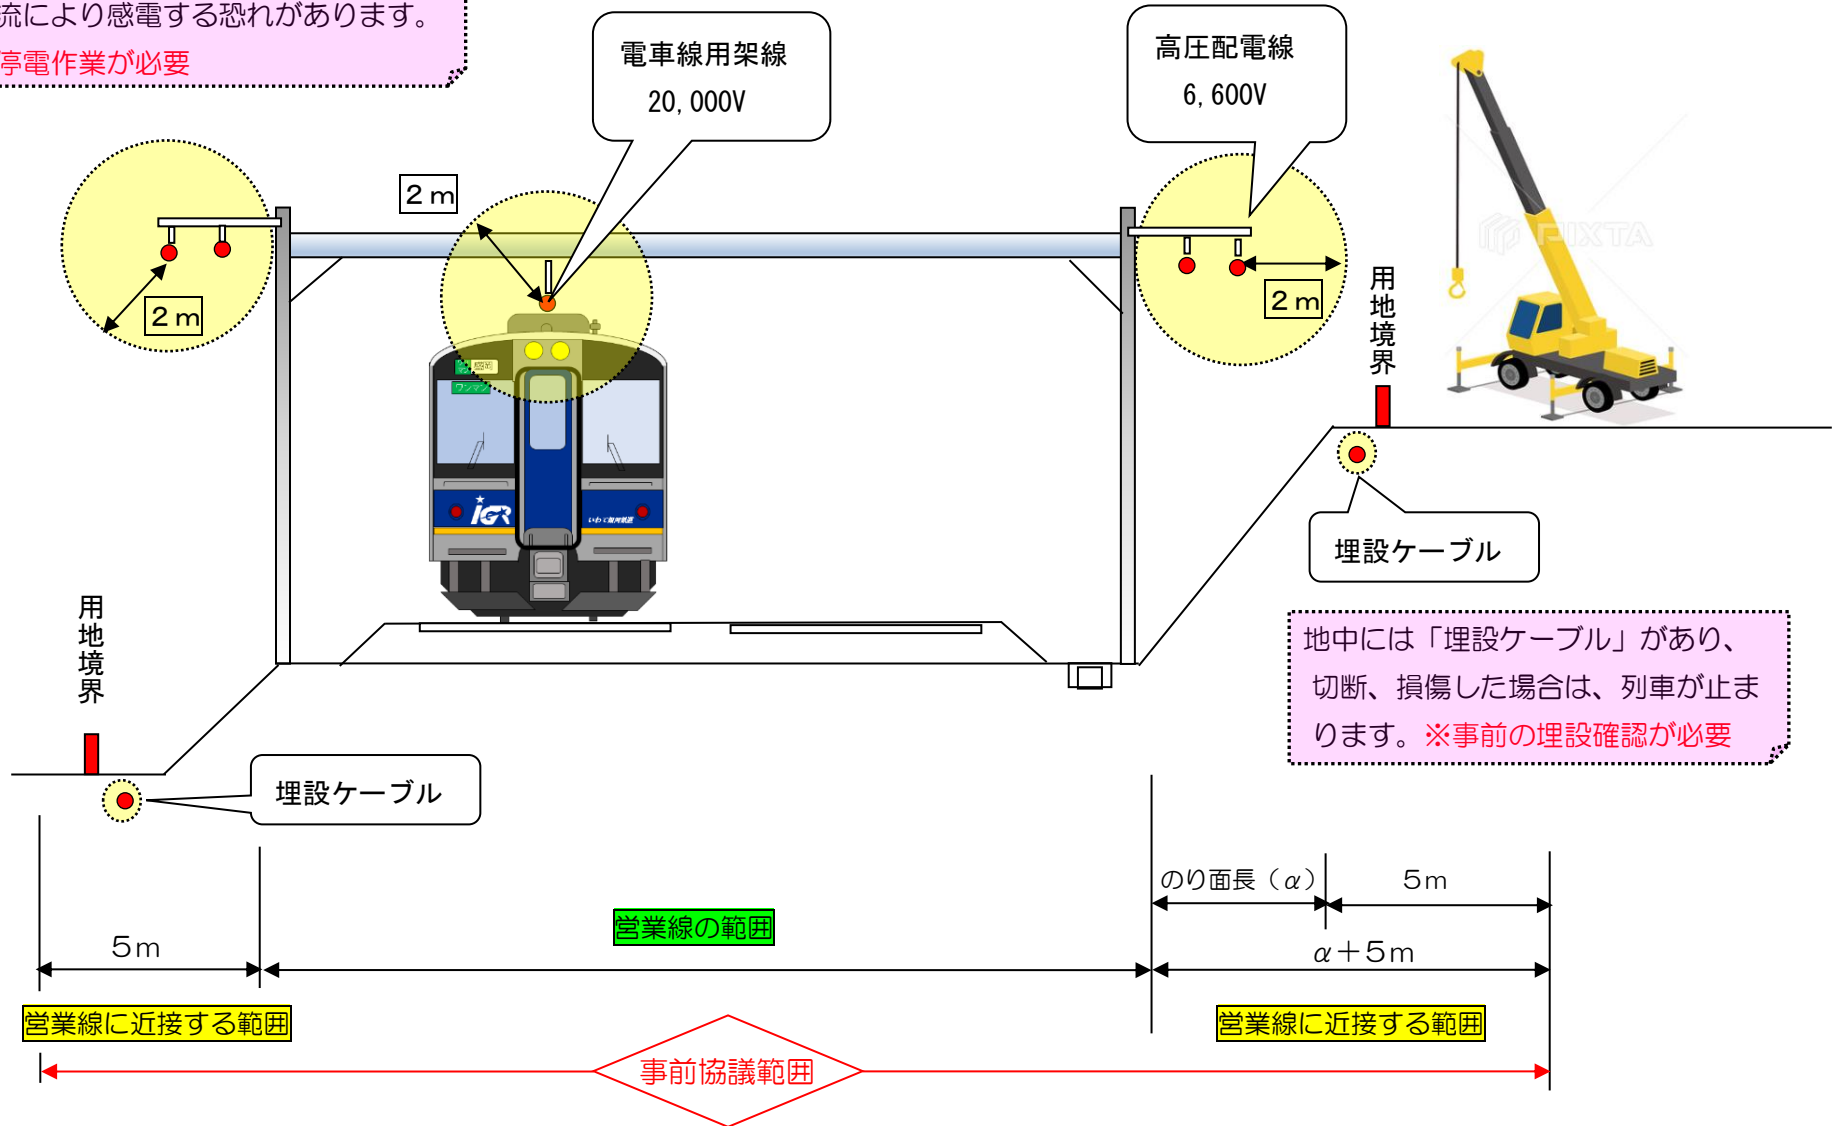

地中には「埋設ケーブル」があり、切断、損傷した場合は、列車が止まります。**※事前の埋設確認が必要**

※ 事前協議範囲外であっても、用地境界及び埋設ケーブル、電柱・電線等の位置により、又は、線路に近接し重機械（クレーン・バックホウ等）を使用して施工する場合や掘削による線路への影響が考えられる場合等は、事前協議が必要となる場合がありますので、あらかじめ弊社へご相談くださるようお願いいたします。

営業線に近接する工事の主な作業例

道路の新設及び改良工事（道路排水設備の新設、改良も含まれる）
踏切道に近接して施工する道路補修等工事
上下水道管等の線路下に埋設する横断工事
自動車転落防止柵（ガードレール）の設置及び改修工事
IGR 用地境界付近で掘削作業を行う工事（上下水道工事、宅地造成工事等）
跨線橋等の点検、補修、架替、塗装等の作業
建物等の新築・改築及び解体作業、仮設足場の設置作業等（高圧配電線に近づいての作業を含む）
構造物の建設による杭基礎施工が伴う工事
重機械（バックホウ、クレーン）使用により電線等に接近する恐れのある工事
電気通信事業者による線路上空横断、電柱立替等の作業
弊社橋りょう・トンネルに近接して行う作業
線路に近接した立木等の伐採作業
作業員が近接する範囲等に立入る調査・測量等

鉄道に近接した工事の事故例



住宅建築用足場の倒壊による高圧配電線の切断事故

～ ホームページから近接工事の問合せフォーマットをダウンロードできます ～

近接工事受付窓口

IGR いわて銀河鉄道株式会社 設備管理所 企画グループ

〒028-4125 盛岡市好摩字上山 3-3

電話 019-682-2230

FAX 019-669-3660

Mail setsukan@igr.jp

URL <https://igr.jp/>

